


LEGENDAS


LEGENDA LUMINARIAS

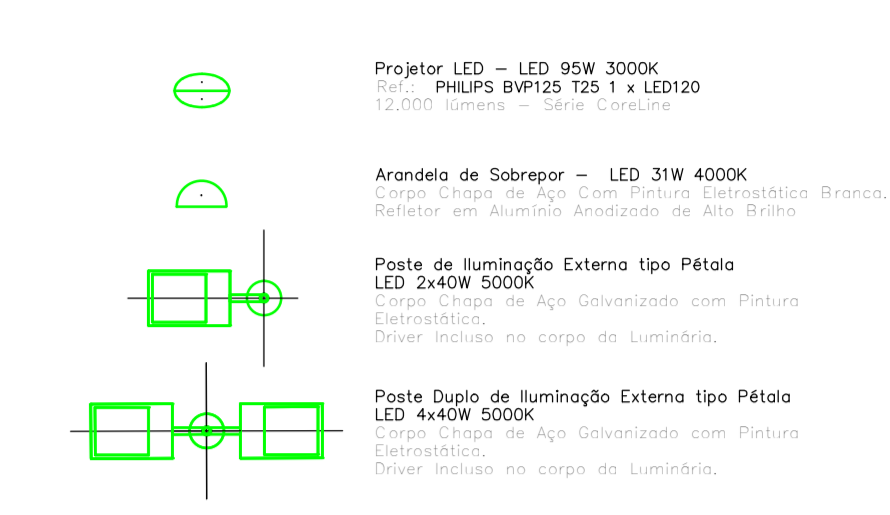

NOTAS

- NOTAS:**
1. PARA LEGENDA, VIDE FOLHA C.
 2. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø20mm.
 3. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
 4. TODA TUBULAÇÃO DE BARRAS/POST/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø20mm.
 5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, SEM VESTIAR, CATEGORIA DE ALARME E INCÊNDIO, ADOTAR 40mm.
 6. TODA TUBULAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR 40mm.
 7. CABEAMENTO QUANDO APLICADO EM ESTERILIZAÇÃO, FERILIZADO E ENTERRADO, UTILIZAR CARGOS COM ISOLAMENTO DE 100V.
 8. VARGAS DE CONDUTORES ARRABOISADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENOS E ATÓMICO.
 9. TODOS OS ELÉTRICISTAS, QUANDO APARENTE, DEVERÃO SER METALIZOS, CLASSE MEO, DO TIPO GALVANIZADO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADA A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
 10. TODOS OS ELÉTRICISTAS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO COBRADO EM FLEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE).
 11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRER PELO TPO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

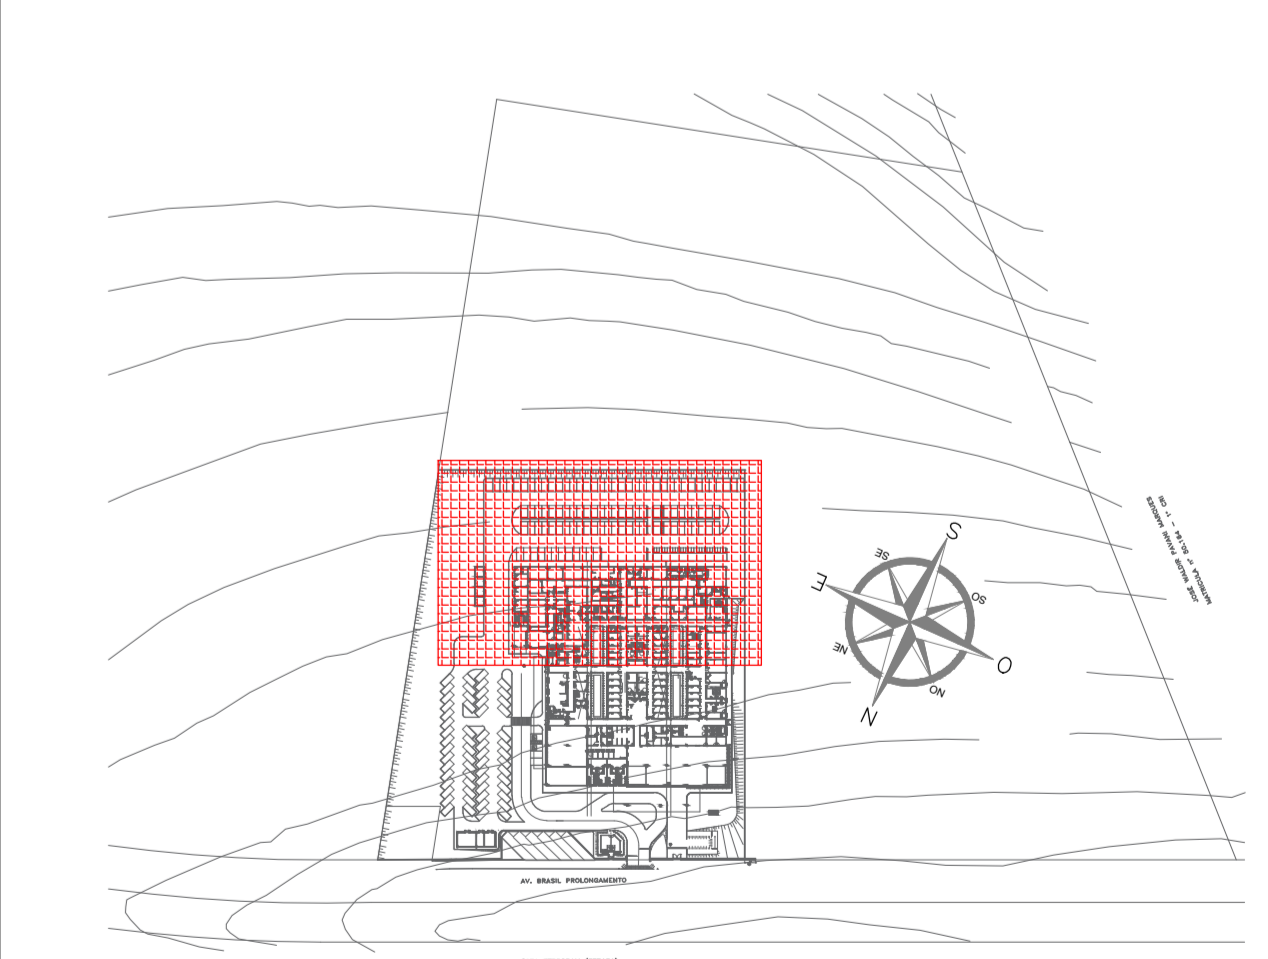

REVISO	DATA	ASSINADO	RESPONSÁVEL
01	21/09/20	BRUNO DA SILVA	HPC
02	28/05/20	HERTZ	HERTZ

NOME DO PROJETO	CLIENTE
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA	PROJETO CEDIADO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

PROJETO	PLANTA	AV.	ESCALA	FOLHA
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA	AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARLIA	AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - MARLIA	1:100	03/35

