

LISTA DE REGIÕES				
NOME	AMBIENTE	ELÉTRICA	GASES	TECOM
GAB01	PROFISSIONALIZACAO	REGIÃO COM 10 TOMADAS 120V FASE-1-10A, 2 TOMADAS 220V FASE-2-10A, INTERRUPTOR E 1 PNO TERRA	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB02	CENTRO CIRURGICO/ MANUTENÇÃO	REGIÃO COM 10 TOMADAS FASE-1-10A, 2 TOMADAS 220V FASE-2-10A E 1 PNO TERRA	2 PONTOS DE CHUVEIROS, 2 PONTOS DE 4M COMPRADO, 2 PONTOS DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB03	SALA DE RECUPERAÇÃO/ SALA DE OBSERVAÇÃO/ RAO X	3 TOMADAS 120V FASE-1-10A, 2 TOMADAS 220V FASE-2-10A, 1 PNO TERRA	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB04	ULTRASSONOGRAFIA/ DENSITOMETRIA	REGIÃO COM 10 TOMADAS FASE-1-10A, 2 TOMADAS 220V FASE-2-10A, 1 PNO TERRA	2 PONTOS DE CHUVEIROS, 2 PONTOS DE 4M COMPRADO, 2 PONTOS DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB05	SALA DE MEDICAMENTOS	2 TOMADAS FASE-1-10A, 1 TOMADA 220V FASE-2-10A E 1 PNO TERRA	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB06	QUARTOS	4 TOMADAS 120V FASE-1-10A, 2 TOMADAS 220V FASE-2-10A, 1 PNO TERRA	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO
GAB07	TOILETAS/ RESSONANCIA/	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	1 PONTO DE CHUVEIROS, 1 PONTO DE 4M COMPRADO, 1 PONTO DE 4M COMPRADO	2 PUNTO DE CHUVEIROS, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO, 2 PUNTO DE 4M COMPRADO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA


LEGENDAS

NOTAS

NOTAS:

1. PARA LEGENDA, VIDE FOLHA 01.
2. TODAS TUBULAÇÕES SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR Ø40mm.
3. TODO CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR Ø25mm.
4. TODA TUBULAÇÃO DE DADOS/TV/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR Ø25mm.
5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO, ADOPTAR Ø40mm.
6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR Ø25mm.
7. CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO EM ELETRICIDADES, PERIFERIAIS E ENTERRADOS, UTILIZAR CABOS COM IDENTIFICAÇÃO DE 10/17A.
8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALOGENO E FUMOS.
9. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MÉDIO, DO TIPO GALVANIZADO ELETROLITICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
10. TODOS OS ELETRODUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAO (POLETILENE DE ALTA DENSIDADE).
11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERÁ PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

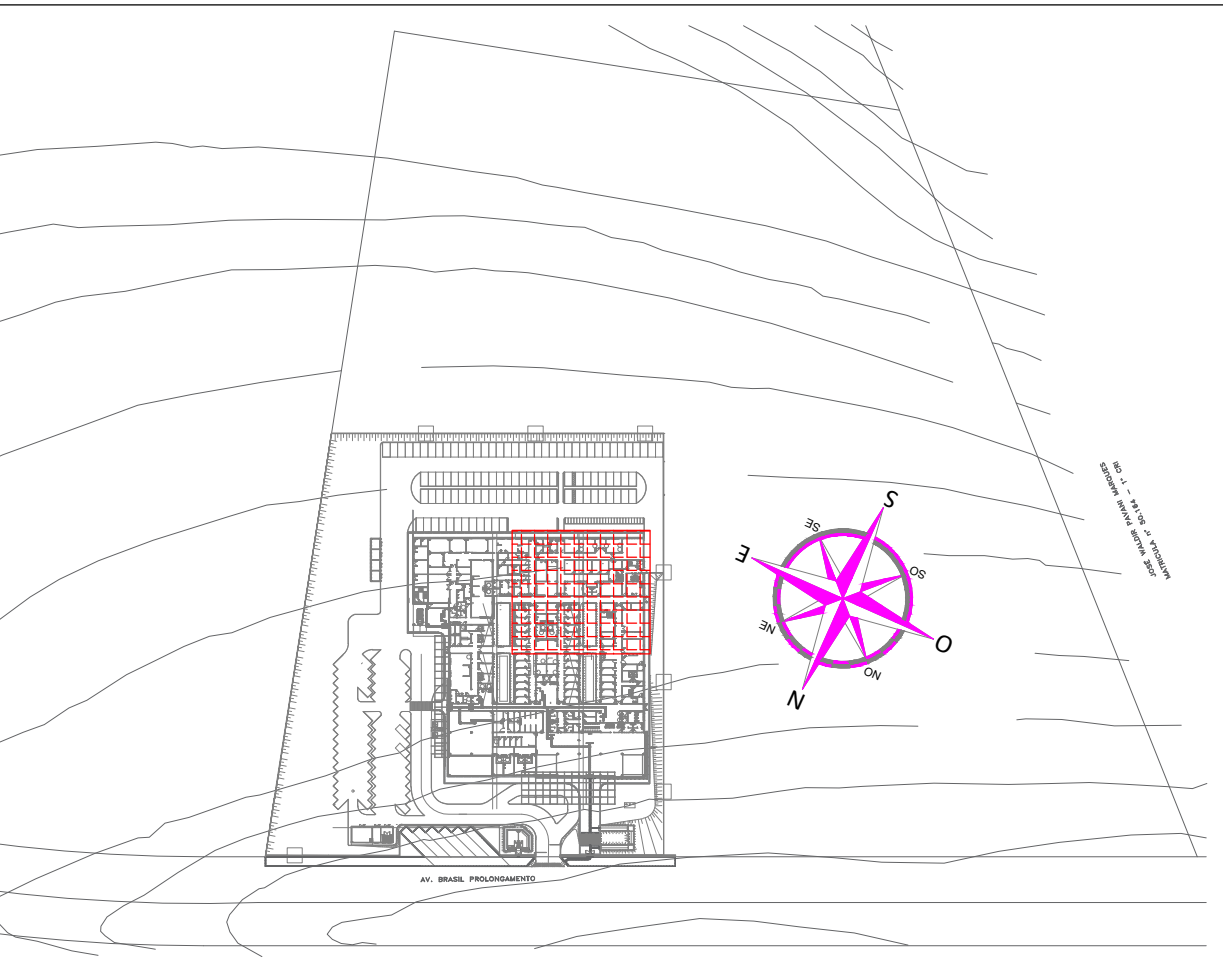

REVISÃO	DATA	ASSINADO	RESPONSÁVEL
01	16/09/20	CONFORME COMENTÁRIOS	HPG
02	18/06/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ

AUTORES DO PROJETO		CLIENTE	
	SVAIZER & GUTERREZ Engenharia	PROJETO CÉDIDO (DOAÇÃO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA
	PROJETO CÉDIDO (DOAÇÃO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO		

TÍTULO	PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA	LOCAL	AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - MARILIA
--------	----------------------------	-------	---

REFERÊNCIA	PLANTA - PARTE B	COORDENADOR	HERTEZ PUGNINA	REVISÃO	01	ESCALA	1:50	FOLHA	14/35
PROJETO	HPG	DATA	24/04/20	REVISÃO	02	DATA	18/06/20	REVISÃO	03