

LEGENDAS


LEGENDA LUMINÁRIAS

- Embutir Redondo - LED 23W 4000K
- Embutir Quadrado - Forma Modular - LED 32W 4000K
- Embutir Quadrado - LED 40W 4000K
- Embutir Retangular - Forma Modular - LED 31W 4000K
- Embutir Retangular - LED 31W 4000K
- Embutir Retangular Horizontal - LED 39W 4000K
- Embutir Quadrado - LED 23W 4000K
- Embutir Quadrado Orientar - LED 30W 4000K
- Sobrepôr Retangular - LED 31W 4000K
- Plafô de Suspensão Externa tipo Plafô LED 3x4x4 5000K
- Embutido no Plafô Retangular - LED 44W 3000K
- Plafô de Suspensão Externa tipo Plafô LED 3x4x4 5000K
- Bateria para jardim - LED 4000K
- Arranjo de iluminação de 300W 4000K

NOTAS

- NOTAS:**
1. PARA LEGENDA, VÊE FOLHA 01.
  2. TODAS TUBULAÇÕES SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø30mm.
  3. TODA CABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
  4. TODA TUBULAÇÃO DE DADOS/TV/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
  5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME E INFERNO, ADOTAR Ø40mm.
  6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV SEM INDICAÇÃO, ADOTAR Ø25mm.
  7. CABEAMENTO QUANDO APLICADO NESTE PROJETO DEVERÁ SER DO TIPO LIVRE DE HALÓGENOS E ATÓXICOS.
  8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALÓGENOS E ATÓXICOS.
  9. TODOS OS ELETRÓDUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MÉDIA, DO TIPO GALVANIZADO ELETROLÍTICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
  10. TODOS OS ELETRÓDUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
  11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERA PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE

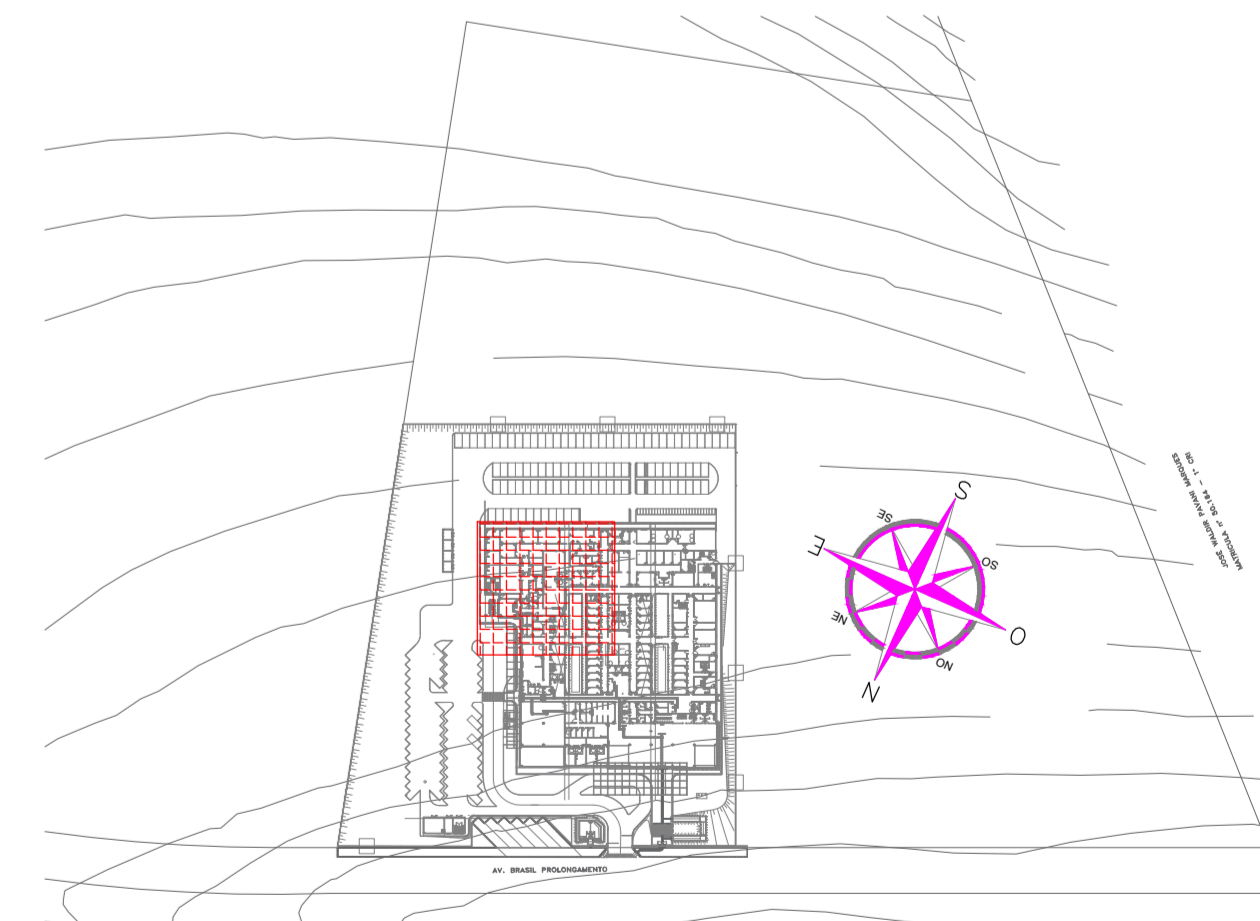

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
03	15/10/20	EXTRAÇÃO DE FUMAÇA	HPC
03	05/10/20	BASE ARQUITETURA	HPC
01	24/09/20	QGBT E TRAFOS	HPC
00	18/06/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ

<p><b>SVAIZER &amp; GUTIERREZ</b>                  Engenharia Civil e Elétrica                  Rua ... nº ...                  Fone: (51) 3091-1400                  E-mail: svazg@svazg.com.br</p>	<p>CLIENTE</p> <p>PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
03	15/10/20	EXTRAÇÃO DE FUMAÇA	HPC
03	05/10/20	BASE ARQUITETURA	HPC
01	24/09/20	QGBT E TRAFOS	HPC
00	18/06/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ