


LEGENDAS

NOTAS

- NOTAS:
- PARA LEGENDA, VIDE FL.01
 - RAMAIS D'ÁGUA E VISTAS, VIDE FLS. 22 E 23
 - DETAHES CONSTRUTIVOS, VIDE FL. 28
 - CONFERIR AS MEDIDAS DOS EXOS DOS APARELHOS SANITÁRIOS, PIAS E TANQUES NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - CONFERIR ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS BANCADAS DE PIAS E LAVATÓRIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO BITOLADA DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE Ø25mm.
 - TUBULAÇÕES DESCORTAS COM ENCAMINHAMENTO PELO TETO DEVERÃO SER INSTALADAS APARENTEMENTE, ATRAVESADAS NA LAJE.
 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DO FABRICANTE.
 - TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, PARA SE EVITAR A INCOMPATIBILIDADE DOS TUBOS COM AS CONEXÕES.
 - TODOS OS TUBOS VENTILADORES DEVERÃO TER UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO INSTALADO NA SUA EXTREMIDADE, E ULTRAPASSAR A COBERTURA EM 0,30m.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DE DIÂMETRO DN40, DN50 E DN75 - i=2‰
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DE DIÂMETRO DN100 OU SUPERIOR - i=1‰
 - TODAS AS CAIXAS E CONDUTORES EM PVC OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.
 - AS CAIXAS POSSUÍM SEÇÃO RETANGULAR, VER DETALHE PROJETO ARQUITETURA.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIÂMETRO DN50, DN75, DN100, DN150, DN200, DN250 E DN300 - i=1‰
 - TODA TUBULAÇÃO CORRE NO TETO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - TODAS AS CAIXAS SIFONADAS DEVERÃO SER COM TAMPA OU COM DISPOSITIVO QUE PERMITA SEU FECHAMENTO.

PLANTA CHAVE

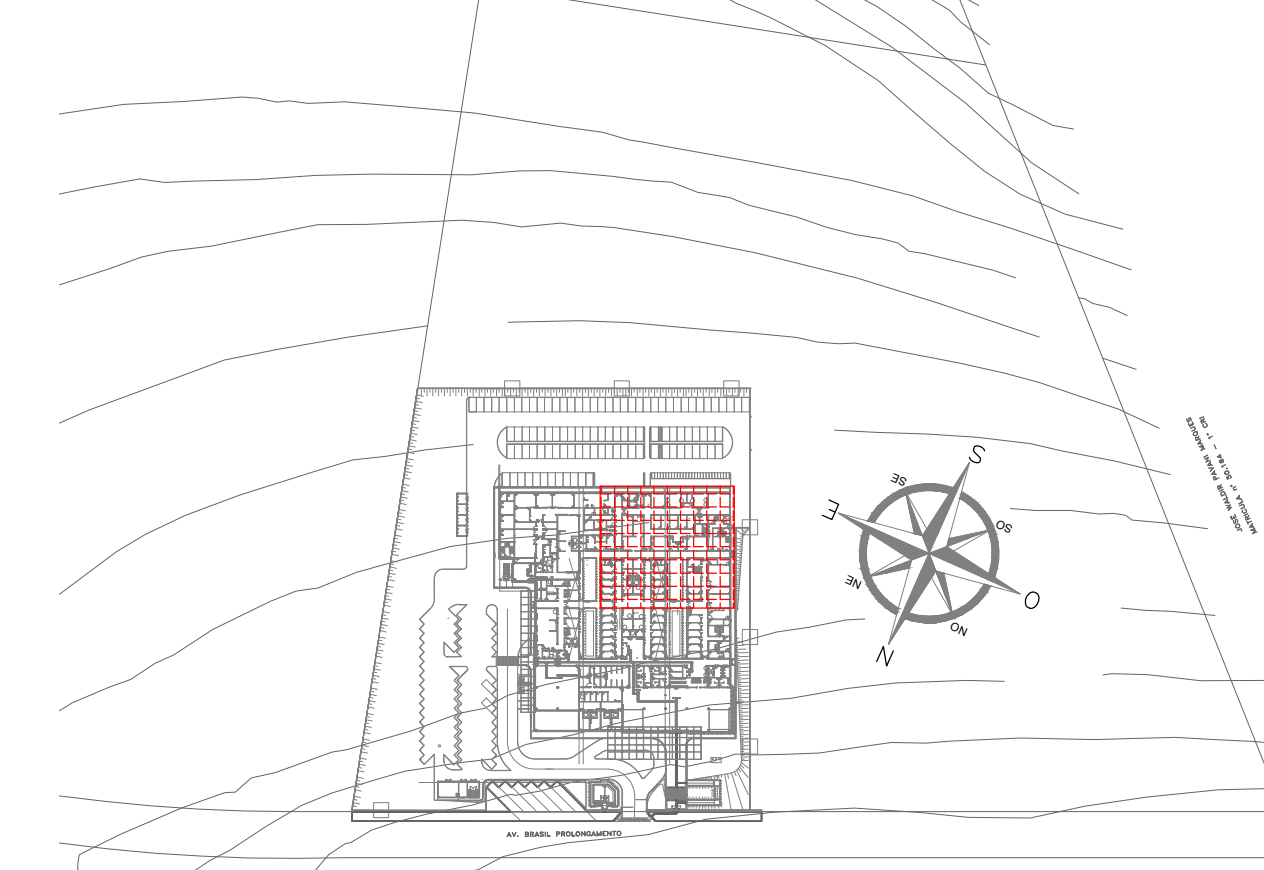

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
01	20/09/20	CONFORME COMENTÁRIOS	HPC
02	28/05/20	EMISSÃO INICIAL	HERTEZ

AUTORES DO PROJETO	CLIENTE
SVAIZER & GUTIERREZ engenharia arquitetura urbanismo interiores TULIUS DA SILVA @svaizerengenharia@gmail.com	PROJETO Cedido (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBERÃO PRETO

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE HIDRÁULICA
NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA

REFERÊNCIA: TERREIRO GERAL - TETO
PLANTA - PARTE B
LOCAL: AV. BRASIL, PROLONGAMENTO, S/N - MARILIA

PROJETA	COORDENADOR	REVISÃO	ESCALA	FOLHA
HPC	HERTEZ PUGNICA	01	1:50	10/28
DATA: 24/04/20	DATA: 24/04/20	REVISÃO: 01	PROJETO: AME-HD-PE-010-R01.DWG	

