


LEGENDAS

NOTAS

- NOTAS:**
- PARA LEGENDA, VIDE FOLIO
 - DETALHES CONSTRUTIVOS, VIDE FL. 28
 - CONFERIR AS MEDIDAS DOS EIXOS DOS APARELHOS SANITÁRIOS, PIS E TANQUES NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - CONFERIR ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS BANDEJAS DE PIS E LAVATÓRIOS NO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO BITULADA DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE Ø25mm.
 - TUBULAÇÕES DESCORTAS COM ENCAMINHAMENTO PELO TETO DEVERÃO SER INSTALADAS APRESENTES, ATIVADAS NA LAJE.
 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DO FABRICANTE.
 - TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, PARA SE EVITAR A INCOMPATIBILIDADE DOS TUBOS COM AS CONDIÇÕES.
 - TODOS OS TUBOS VENTILADORES DEVERÃO TER UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO INSTALADO NA SUA EXTREMIDADE, E ULTRAPASSAR A COBERTURA EM 0,30m.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO FREDIAL DE DIÂMETRO DN40, DN75 E DN75 - 1/2".
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO FREDIAL DE DIÂMETRO DN100 OU SUPERIOR - 1/4".
 - TODAS AS CAIXAS E CONDUITORES EM PVC OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.
 - AS CAIXAS PODEREM SER DE SEÇÃO RETANGULAR, VER DE PLANO PROJETO ARQUITETURA.
 - INCLINAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIÂMETRO DN50, DN75, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 E DN350 - 1/4".
 - TODA TUBULAÇÃO CORRE NO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - TODAS AS CAIXAS SIFONADAS DEVERÃO SER COM TAMPA OU COM DISPOSITIVO QUE PERMITA SEU FECHAMENTO.

PLANTA CHAVE

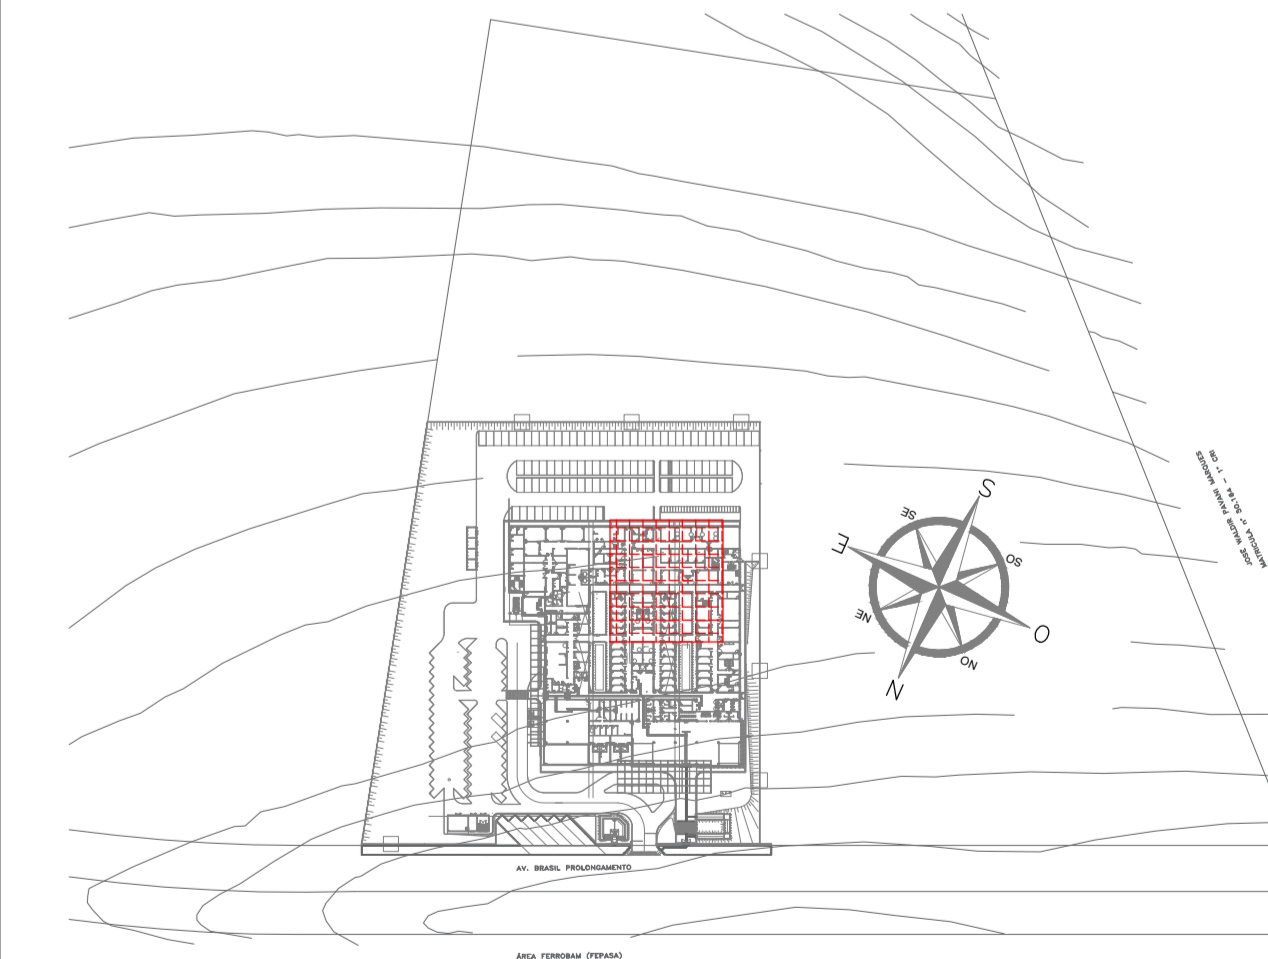

REVISÃO	DATA	ASSINADO	RESPONSÁVEL
01	02/09/20	EDUARDO COMENARIUS	HPC
02	08/05/20	RAFAEL INACI	HEITEZ

EMPRESA
SVAIZER & GUTIERREZ
 Engenharia Civil
 Rua: ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

PROJETO
 PROJETO CÉDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE HIDRÁULICA
 NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA

PROJETO	UNDA	PROJETO	DATA	FOLHA
HPC	AV. BRASIL, PROLONGAMENTO, S/N - MARILIA	01	1:20	22/28
DATA:	PROJETO:	PROJETO:	PROJETO:	PROJETO:
24/05/20	HERTEZ PUGONA	HERTEZ PUGONA	24/05/20	24/05/20

