

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS





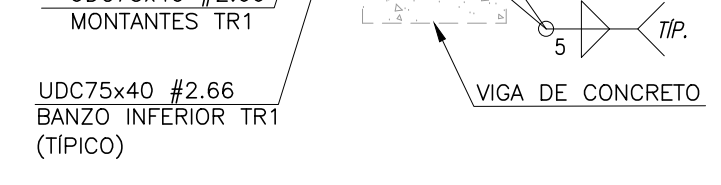


2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2. ENCHIMENTO EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, SALAS GALVANIZADAS CONTRAFIBRA.
3. DENSIDADES LINEARES EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA E-1,5mm.
4. ACABAMENTO COM TINTA ESMALETE CÔR AZUL FRÂNÇA
5. AS TERÇAS COM BALANÇO MATOR QUE 300MM DEVEM SER APOIADAS NA ALVENARIA DA PLATIBANDA COM REFORÇO DEBILITADO EM 10% DO CÁLCULO, SEM GRATUITO.
6. MATERIAIS EXCETO INDICAÇÃO CONTRATUAL:
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "H" e "HP" ASTM-A572 Grau50
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "T", "U" e "X" ASTM-A36
PERFIL SOLDAÇÃO ASTM-A585
CHAPAS ASTM-A36
PERFIL FORMADO À FRIA (CHAPA DOBRADA) ASTM-A36
BARRA RODADA SAE-1020
PARAFUSOS 3/8" ASTM-A307
PARAFUSOS 1/2" ASTM-A307
ASTM-A305
7. TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME A AWS.
E 7 m).
8. A FURAÇÃO EM CHAPAS DE LAIOÇÃO E PENTIS PARA PARAFUSOS DESEA SER FURADO = 2 PARAFUSOS = 2 m).
9. TODAS AS CONEXÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM NÚMERO MÍNIMO DE 2 PARAFUSOS. TODO CONJUNTO DEVERÁ TER TRÊS (TRÊS) SPALVAC.
10. PROTEÇÃO E PINTURA:
*****LIMPEZA JATO AO METAL, GRÃO BRANCO (SPSC-SF10).
*****BASE 2 DEMEOS 30 MICRONS DE PRIME EPOXIODO;
*****ACABAMENTO 2 DEMEOS 30 MICRONS DE ESMALETE SINTÉTICO.
11. O DETALHEAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 8800-1 E NBR 8800-2.
12. OS DESSENHOS DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER AS PREMISSAS APRESENTADAS NESTE PROJETO E NO MEMORIAL CALCULO. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO CALCULISTA ESTRUTURAL PARA VERIFICAÇÕES E COMENTARIOS, NÃO HAVENDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR ERRORES OU ATENÇÕES QUAISQUERS NOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO SEM SUA CONSULTA.
13. OS TIPOS DE LAIOÇÃO METÁLICAS INDICADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO E NOS DESENHOS DEVEM OBEDECER O ECONOMIZADOR. TRATAMENTOS NECESSARIOS A MONITORAGEM COM CARGO DO FABRICANTE, NÃO É PERMITIDO SUBMETTER A ESTRUTURA A CARGAS DE EQUIPAMENTOS ANTES DA SUA TOTAL EXECUÇÃO, EXCETO PREVISTO NO PROJETO.
14. O SISTEMA DE VEDAÇÃO DEVER SER COMPOSTO DE CUMEEIRA, CAIXOTA E CONTRA CORDÃO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, TIPO C/ABRILHO.
15. QUANDO FOR NECESSARIO TRANSITAR POR CIMA DAS TELHAS PARA MANUTENÇÃO OU INSPEÇÃO, UTILIZAR TABUAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS ACIDENTAIS, AS TABUAS DEVEM SER DISPOSTAS ENTRE OS TIPOS DE APOIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DAS TELHAS.
16. PARA FISCAR DA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, TIPO ACUSTICA CONSULTAR AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

Architectural floor plan of the first floor of the 'COBERTURA 10' building. The plan shows a rectangular layout with a central corridor and several rooms. A red box highlights a specific area in the top right corner, labeled 'COBERTURA 10'.

AUTORES DO PROJETO:	 SVAIZER & GUTIERREZ engenharia CAD: 020108 CNPJ: 07.913.918 TEL/FAX: (11) 4796-1420 E-MAIL: engenharia.sg@oi.com.br	CLIENTE:
	PROJETO CEDIDO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	

REFERENCIA:	LOCAL:
COBERTURA 10	AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - M.

21 / 23

TOTAL	GERAL	1717
-------	-------	------